
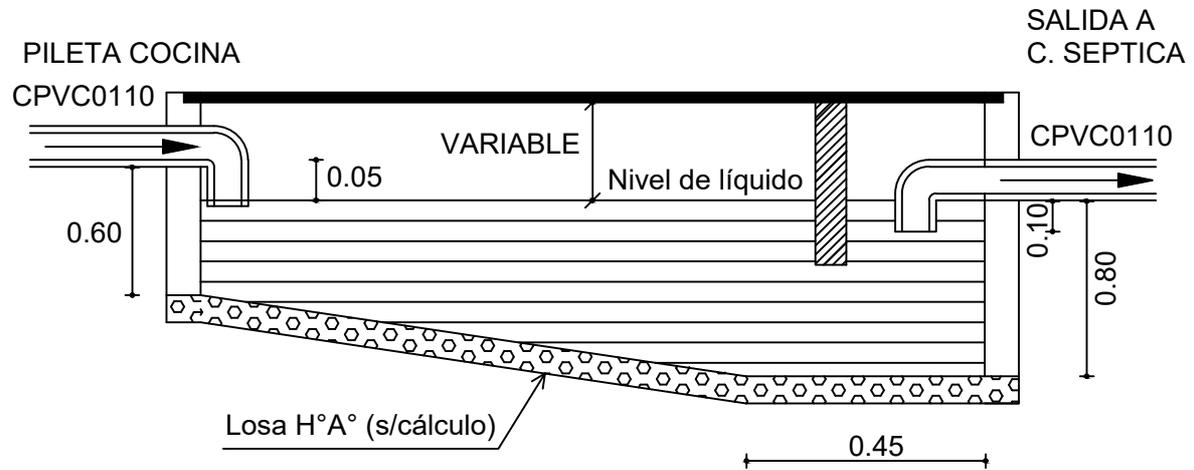


INTERCEPTOR DE GRASAS

CAPACIDAD: 500 litros

TAPAS LOSETAS
DE H°A° - Premoldeadas
(s/cálculo)

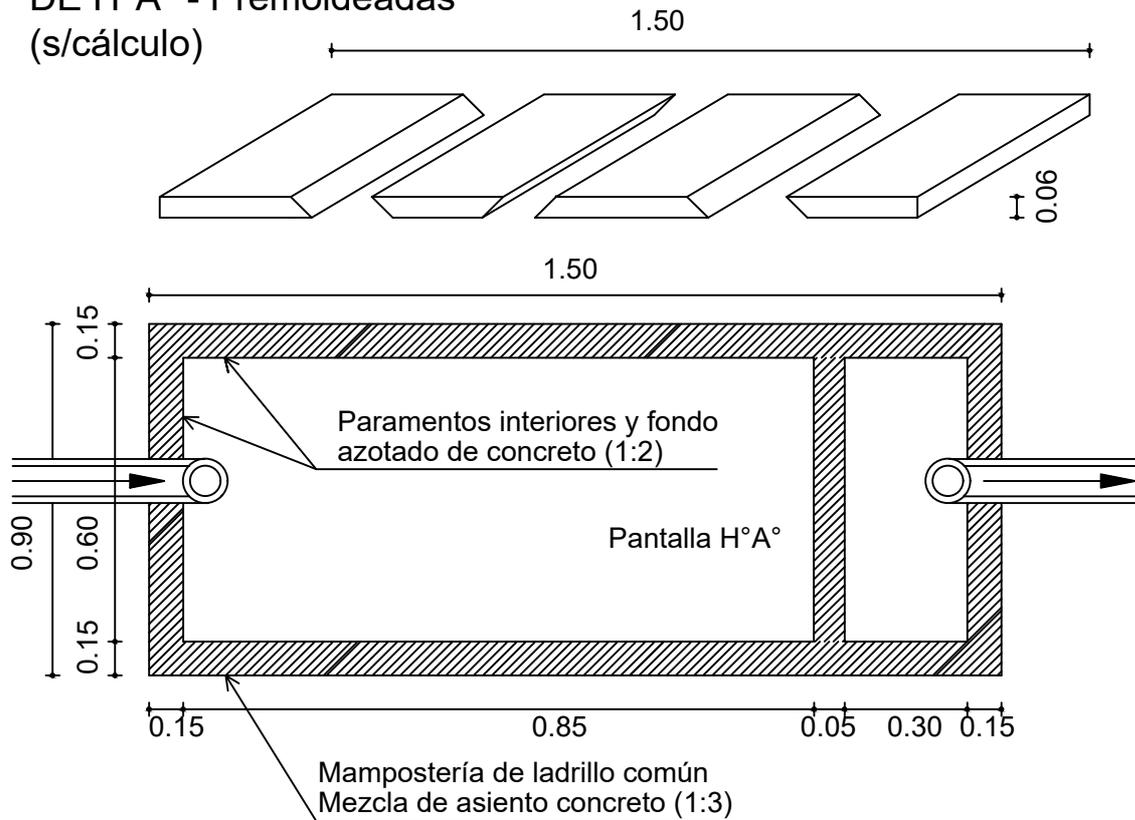

NOTA: Las grasas que se depositan en el interceptor deben retirarse una vez por semana.

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y GESTION DISTRICTAL

Obra:

EEA N°1

Dibujo: _____

Proyecto: _____

Distrito:

JUNÍN

Jefe Dpto: _____

Dtor. D.T.P.I.E.y C.C.: _____

Dtor. Infraestructura: _____

Plano:

INTERCEPTOR DE GRASAS

Escala:

Mes:

NOVIEMBRE

Año:

2022

Hoja:

12