




La información técnica contenida en el presente documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A., revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo ser la misma reproducida, revelada, transferida ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.

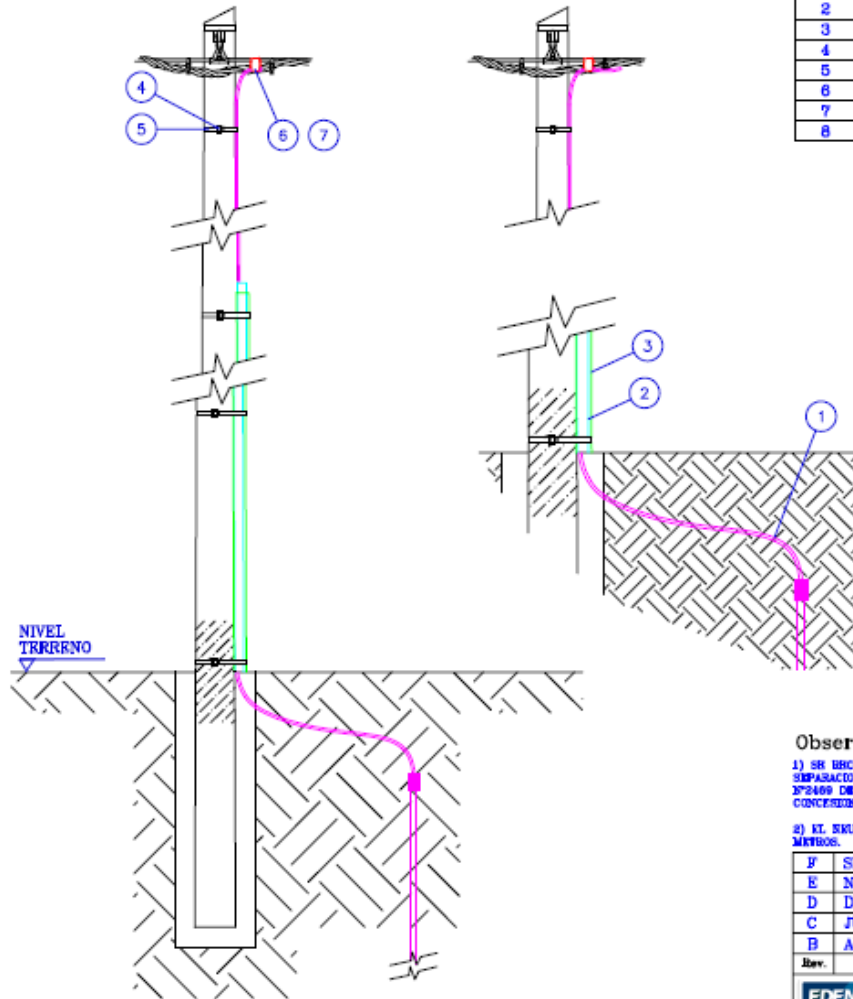

Listado de Materiales

Posición	Cantidad	Medidas	Descripción del material
1	1	22669	Pat jabalina con cable ac-cu 35 para bt
2	2	22206	Caño pebd 1 1/2 anti uv esp 4mm-negro
3	3	1271	Caño mat plast flex transp øx44 x øn38
4	1	22396	Chapa galv 18 pleg p/protec de pat 3m
5	5	212	Fleje ao inox p/suj meca 20mm ach 0,7esp
6	5	283	Hebilla d union p/fij ao inox 20 x 0,7mm
7	1	10184	Conector t/cuifa azul 50/50-50/35
8	1	10193	Cobertura aisl bt ventilada p/conect azu

Pressamblado 3x50/50+25 mm<sup>2</sup>  
Simple tezna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
ETAC-GBLK	1
ETAC-PATW	1
ETAC-CHEPLRAH	SEGUN VANO

Pressamblado 3x50/50+25 mm<sup>2</sup>  
Doble tezna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
ETAC-GBLK	1
ETAC-PATW (*)	1
ETAC-CHEPLRAH	SEGUN VANO

(\*)AMBOS INSTALADOS EN CONECTOR TIPO CUBA AZUL (2004) CON SE CONECTOR ANILAS (2.000)

Pressamblado 3x95/50+25 mm<sup>2</sup>  
Simple tezna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
ETAC-GBLK	1
ETAC-PATW	1
ETAC-CHEPLRAJ	SEGUN VANO

Pressamblado 3x95/50+25 mm<sup>2</sup>  
Doble tezna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
ETAC-GBLK	1
ETAC-PATW (*)	1
ETAC-CHEPLRAJ	SEGUN VANO

(\*)AMBOS INSTALADOS EN CONECTOR TIPO CUBA AZUL (2004) CON SE CONECTOR ANILAS (2.000)

Observaciones/Recomendaciones:

1) SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE LA SEPARACION MINIMA AL SUELO DEL CONDUCTOR ENERGIZADO MAS CERCANO Y LA SEPARACION RESPECTO A LA LINEA DE KUDICACION SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO REGLAMENTARIO Nº2469 DEL 15-04C-1976 QUE REGULA LAS INSTALACIONES QUE EDEN S.A. TIENE DENTRO DE SU AREA DE CONCESION.

2) EL SUELO DE LA RED DEBERIA SER PUESTO A TIERRA EN TODAS LAS PUESTAS DE LINEA Y AL MENOS CADA 200 METROS.

Rev.	Fecha	Descripcion	Dibujo	Revisio	Aproba
F	SRP-2016	MODIFICACIONES VARIAS		IRO	DAC NBY
E	NOV-2014	CAMBIO DE MATRICULAS		MSA	DAC NBY
D	DIC-2010	MODIFICACIONES VARIAS		JGU	FSA MMO
C	JUL-2010	CODIFICACION SISTEMA IP/OT		JGU	FSA MMO
B	ABR-2010	CAMBIO DE MATRICULAS		JGU	FSA MMO



LINEA AEREA PREENSAMBLADA DE BAJA TENSION  
PUESTA A TIERRA DEL SUELO CON SUSPENSIÓN

Activa Windows  
Ve a Configuración para