


La información técnica contenida en el presente documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A., revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo ser la misma reproducida, revelada, transferida, ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.

Listado de Materiales

Posición	Cantidad	Matrícula	Descripción del material
1	1	3130	Poste d horm arm o pret 7.50mt 1.1050dan
2	1	23954	Abraz p/ret en poste hormigon 210~270
3	1	3638	Grillete p/rtn base pl ao cnod 38x6mm bt
4	1	3232	Conjunto d rtn p/lin areas preen de bt*
5	s/vano	22237	Cable preensablado 3x50/50/25 al xipe
6	4	22688	Precinto p/intemp uso lab de 8mm x 350mm
7	1	10267	Capuchon term p/cbl 3x25/50-50-95/50*
8	2 m3	22254	Hormigon elaborado
9	1	22869	Pat jabalina con cable ac-cu 35 para bt
10	2	22206	Caño pebd 1 1/2 anti uv esp 4mm-negro
11	1	22452	Terminal bimetálico torn fus 25 a 95mm2
12	1	342	Bulon ao sae 1020 rc mm48 w ø 12,7x36,10mm 1*


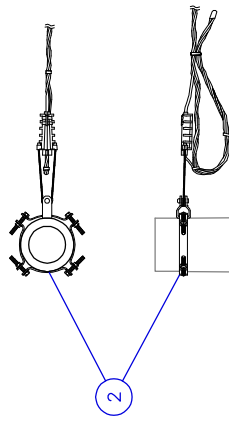


Preensablado 3x50/50+25 mm²

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
CIV-GREXCCS	2
CIV-FNDHCZ	1
CIV-PSTHS2	1
ELM-RTNIB2	1
ELM-CBLPIRAH	SEGUN YANO
ELM-PATC	1

Preensablado 3x95/50+25 mm²

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
CIV-GREXCCS	2
CIV-FNDHCZ	1
CIV-PSTHS2	1
ELM-RTNIB2	1
ELM-CBLPIRAJ	SEGUN YANO
ELM-PATC	1

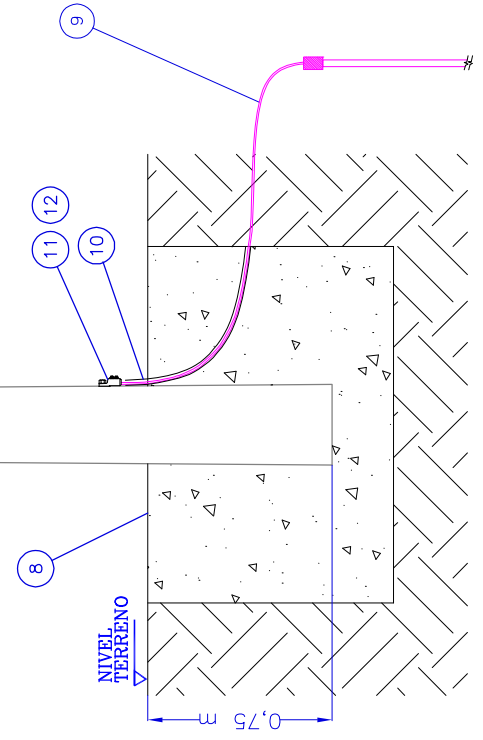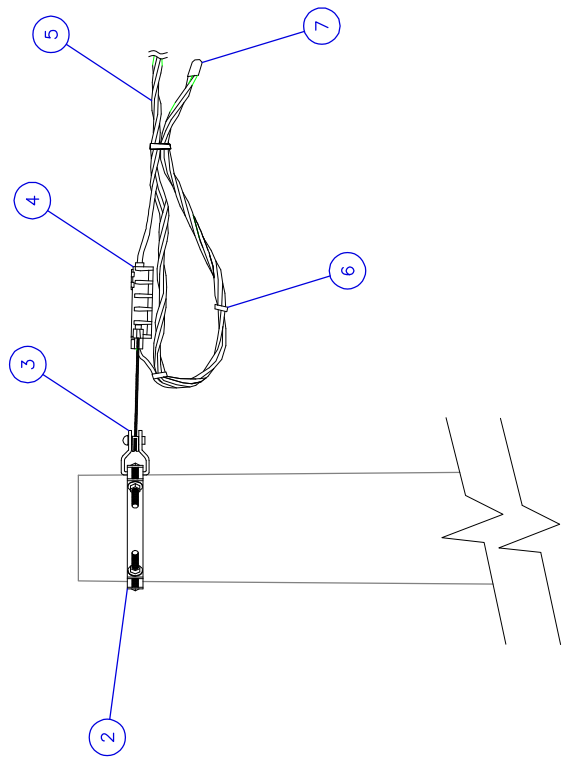

Observaciones/Recomendaciones:

1) SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE LA DISTANCIA MINIMA AL SUELO DEL CONDUCTOR ENERGIZADO MAS CERCANO Y LA SEPARACION RESPECTO A LA LINEA DE EDIFICACION SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO REGLAMENTARIO N°2469 DEL 15-DIC-1978 QUE RIGE PARA LAS INSTALACIONES QUE EDEN S.A. TIENE DENTRO DE SU AREA DE CONCESION.

Rev.	A	SEP-2016	EMISION PARA COMENTARIOS	IRO	DAC	NBY
Fecha			Descripción	Dibujo	Reviso	Aprobo
			LINEA AEREA DE BAJA TENSION RETENCION PREENSABLADO SIMPLE TERNA EN POSTE DE H°A°	Plano N°:		
				Escala	Hoja	
			S/E	1/2	A	

